


Дата печати: 29.05.2025

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

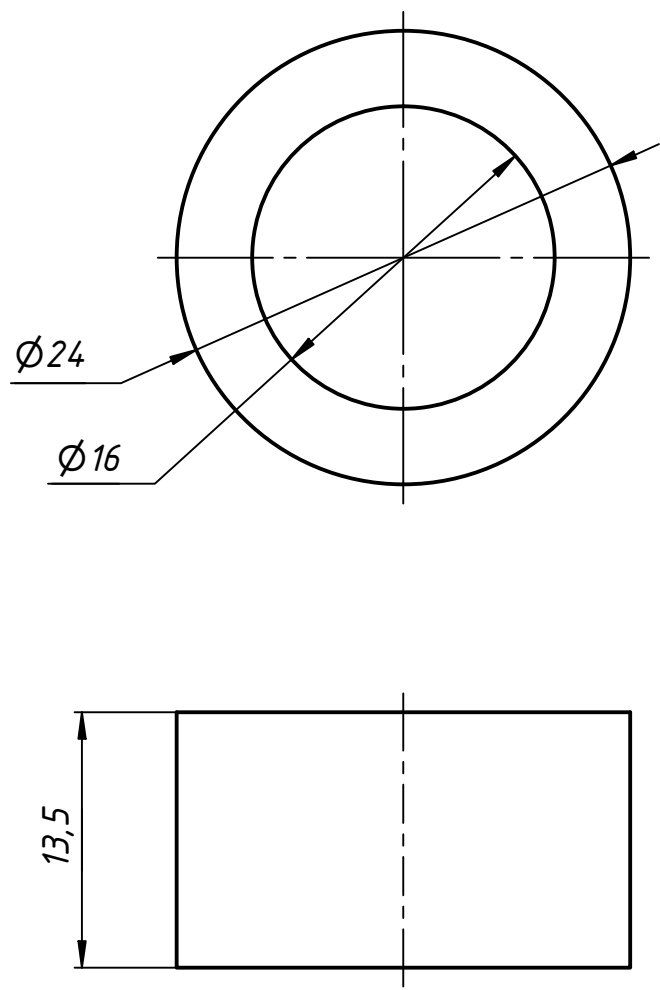

- 1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ± $\frac{IT14}{2}$.
- 2. ГОСТ 30893.2 – К.

Заказ №145				МК-1200x5000-24.111						
Комплекс удаления надильной воды				ТК.Втулка дистанционная						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.						Дата	
Разраб.		Кузнецов А.А.		26.05.2025				Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Кияшко В.С.							0,0	2,5: 1
Т. контр.								Лист	Листов	1
Нач.отд.					СВМПЭ-500 Белый					
Н. контр.										
Утв.										