


Дата печати: 29.05.2025

Изм. № подл.		Изм. инв. №	Взам. инв. №	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

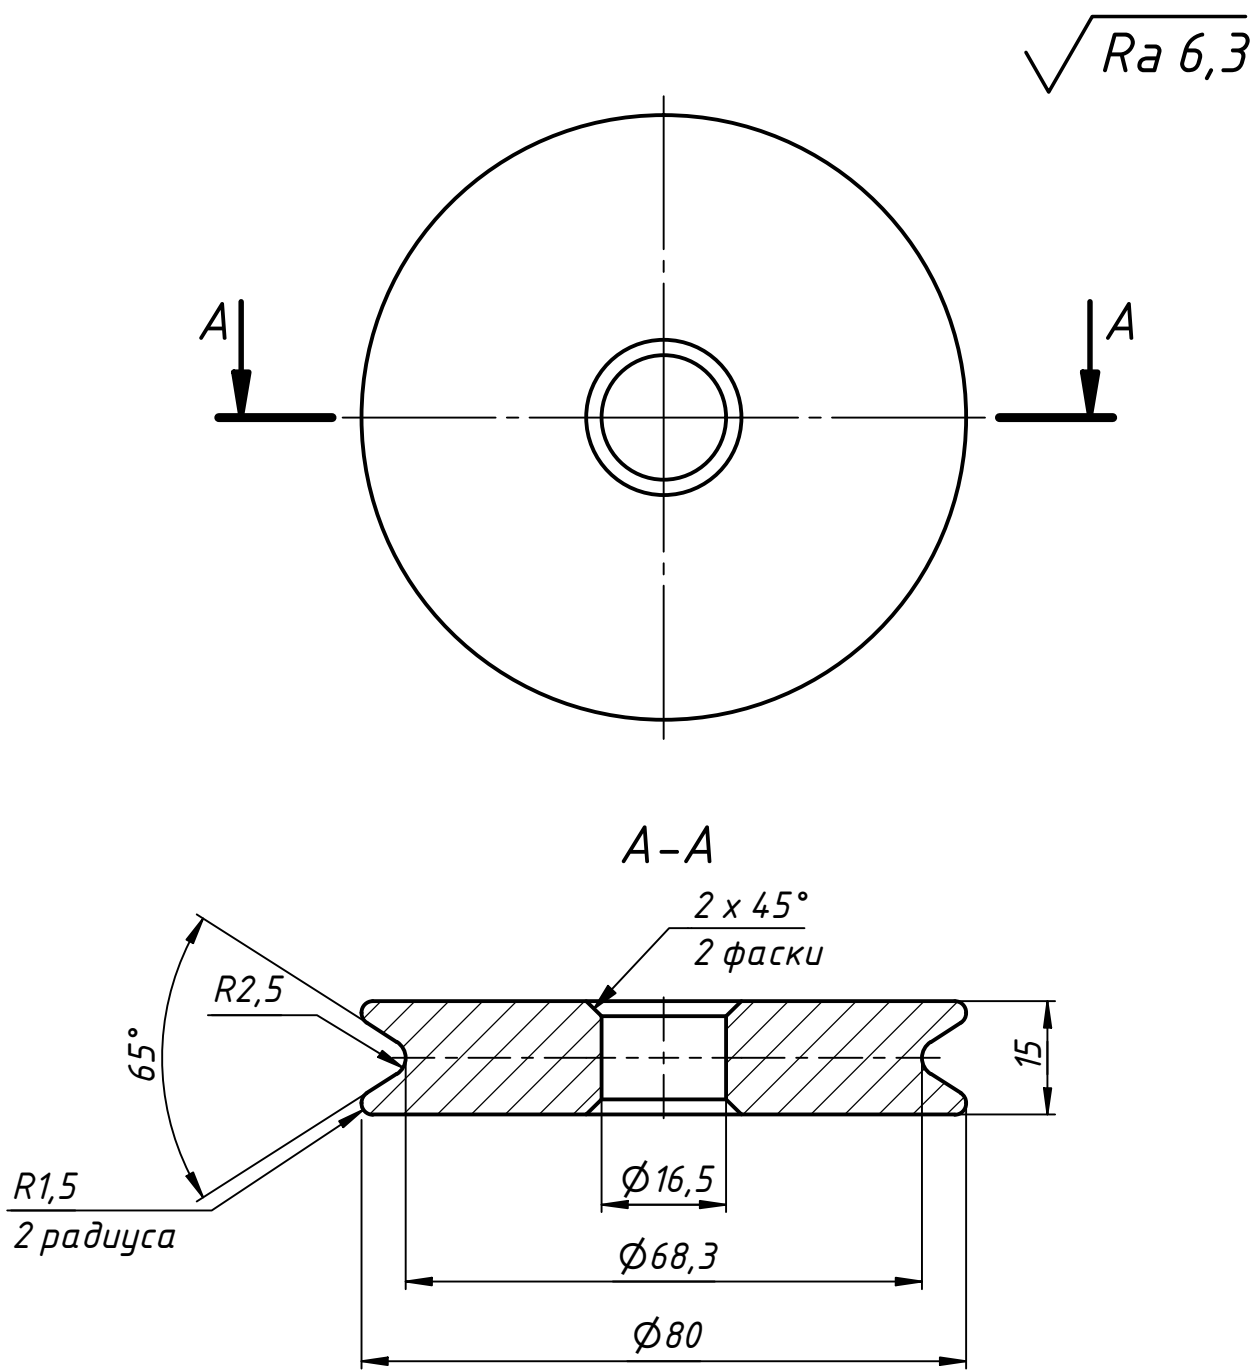

- 1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ± $\frac{IT14}{2}$.
- 2. ГОСТ 30893.2 – К.

Заказ №145				МК-1200x5000-24.111			
Комплекс удаления надильной воды				ТК.Колесо			
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Кузнецов А.А.		26.05.2025	Лист 1			
Пров.	Кияшко В.С.						
Т. контр.				Листов 1			
Нач.отд.							
Н. контр.				Круг AISI 304			
Утв.							
				ИТЕМІ			