
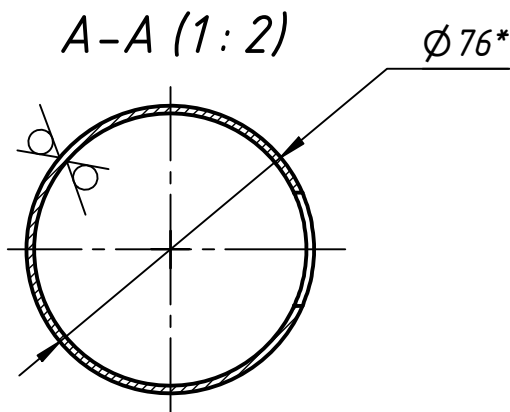


Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

Подп. и дата	Инв. № подл.
--------------	--------------

√ Ra 12,5 (√)

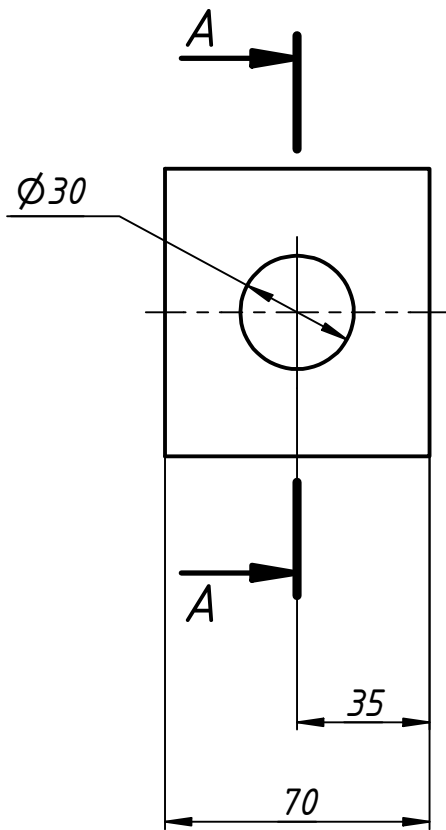

- 1. *Размер для справок.
- 2. Общие допуски ГОСТ 30893.2-мк.

Заказ №145					DR-1000-24.001										
Установка приготовления DR-1000					ДМК.Труба 76x2 AISI 304 L=70 -										
Изм.		Лист	№ докум.	Подп.						Дата	Лит.		Масса	Масштаб	
Разраб.		Кузьмина Е.В.								12.11.2024				0,2	1:2
Пров.		Кузьмина Е.В.													
Т. контр.															
Нач.отд.						Труба 76x2 AISI 304									
Н. контр.															
Утв.															
															

Дата печати: 12.11.2024