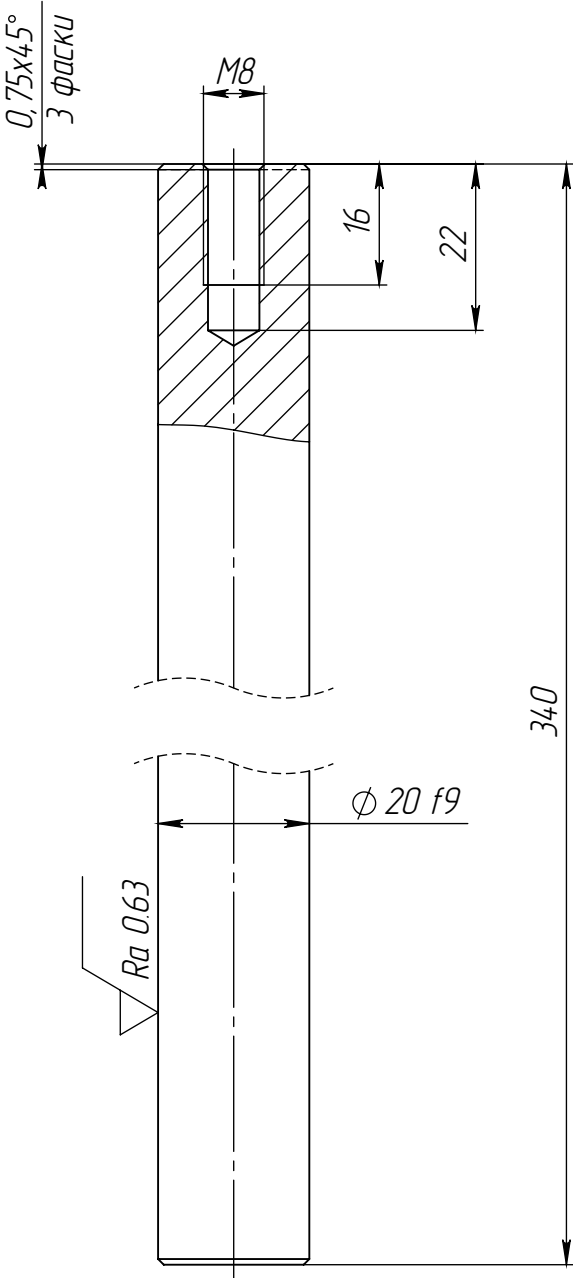


Справ. №		Перв. примен.		010-70000-00519					✓ (✓)			
Инв. № подл.		Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №						
Инв. № подл.		Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №						
Инв. № подл.		Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №						
Инв. № подл.		Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №						
Инв. № подл.		Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №						
Инв. № подл.		Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		1. В качестве заготовки можно использовать Шток полнотелый хромированный из стали Ck45 с закалкой ТВЧ.. 2. HRC 54-60.				
Инв. № подл.		Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Неуказанные предельные отклонения				
Инв. № подл.		Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		H14, h14, ±IT14/2				
Инв. № подл.		Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Покрытие				
Инв. № подл.		Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		61500-00004-DVO				
Инв. № подл.		Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Стержень				
Инв. № подл.		Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Лит. Масса Масштаб				
Инв. № подл.		Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		0.83 1:1				
Инв. № подл.		Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Лист 1 Листов 1				
Инв. № подл.		Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Сталь 45 ГОСТ 535-88				
Инв. № подл.		Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Утв.				